

DETALHE TÍPICO PARA ESCADA SEM ESCALA
 DETALHE TÍPICO PARA P.C.F SEM ESCALA
 DETALHE PARA EMENDA DO CA-25 NOS PILARES SEM ESCALA
 DETALHE PARA TERMINAL AEREO SEM ESCALA



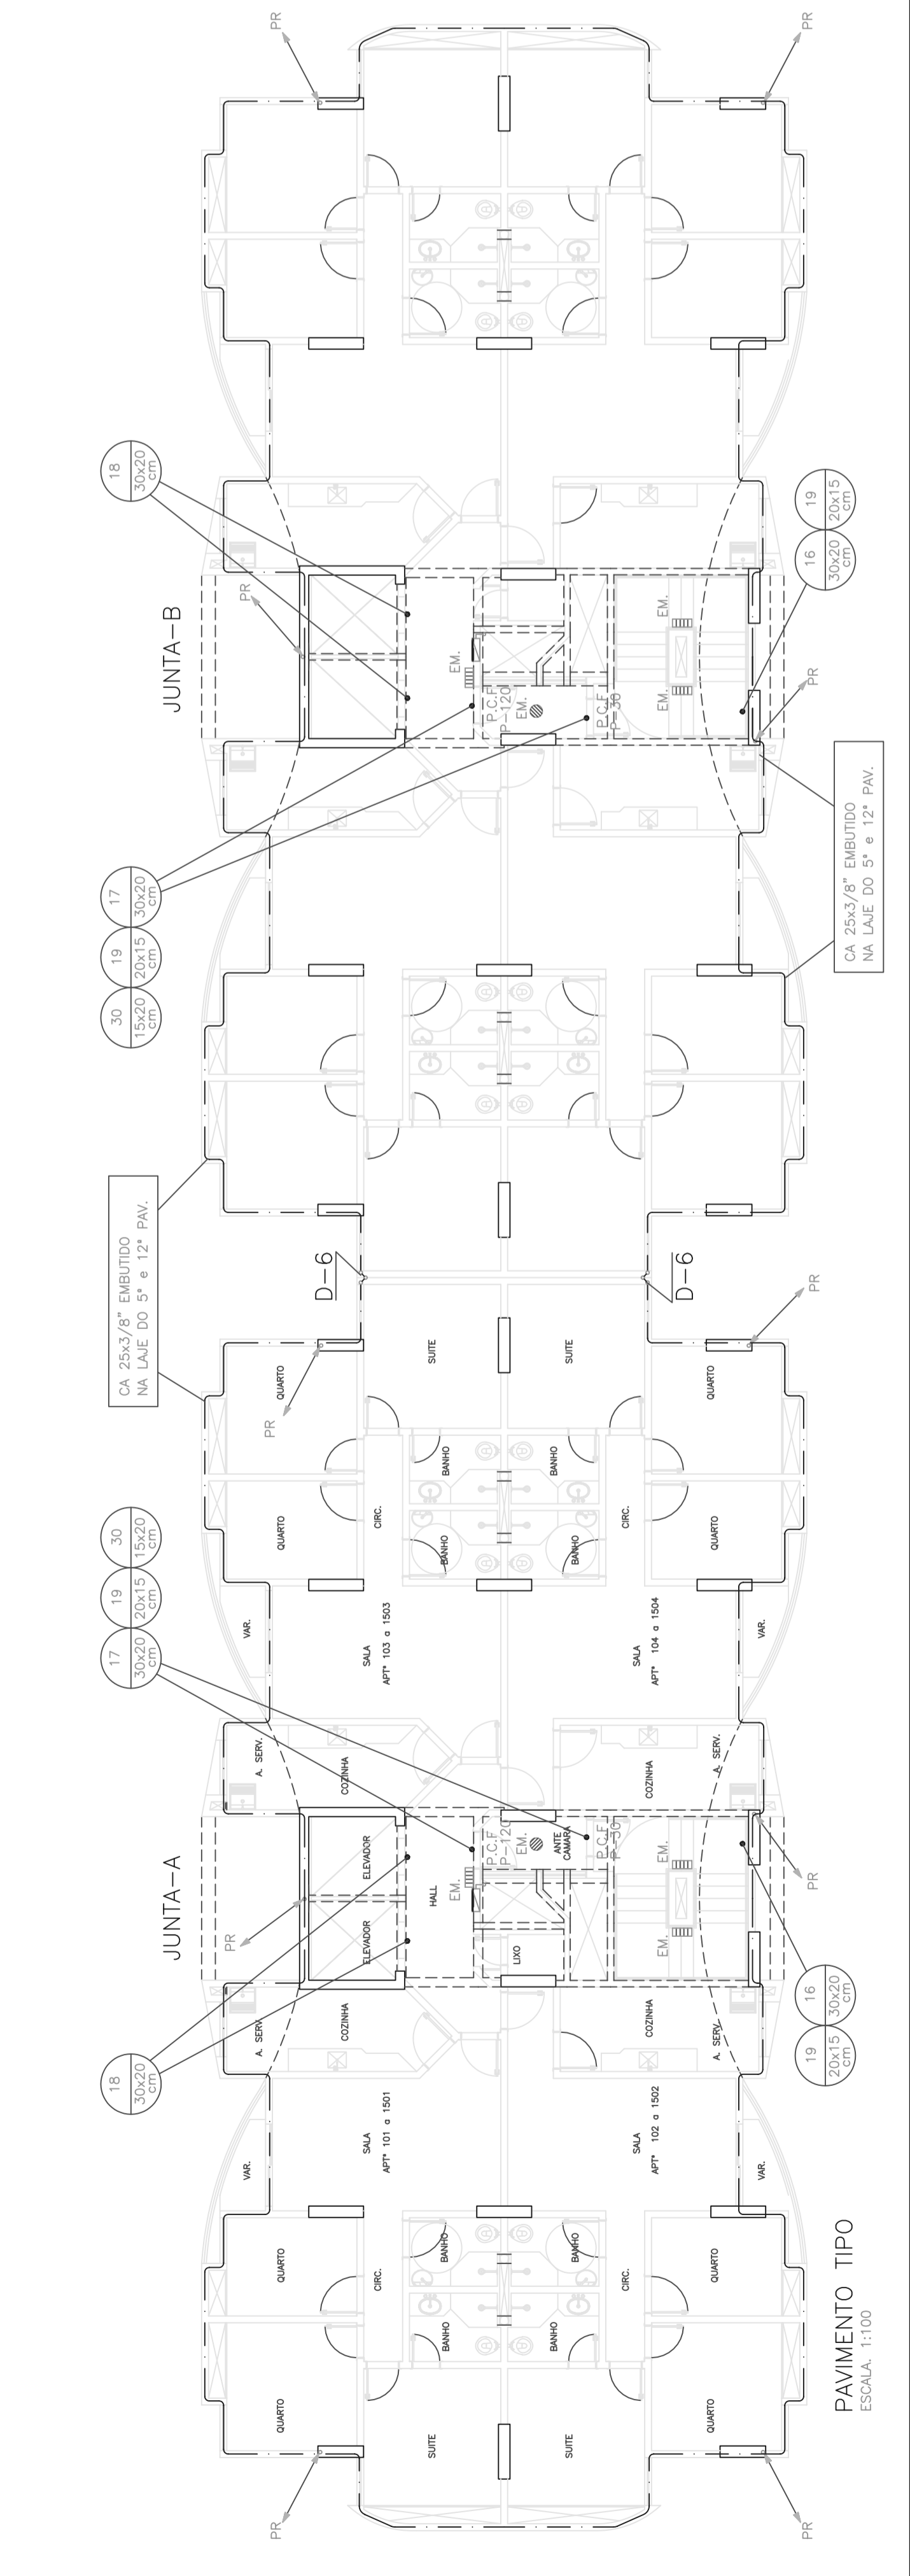



TABELA DE CLASSIFICAÇÃO e NÍVEL DE PROTEÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA RESIDENCIAL	III (TAB. 1 - NBR-5419)
NOTA:	MALHA ADOPTADA DE 10x10cm OU MENOR. TERMINAIS PARALELOS NOS CANTOS e SUPORTE CENTRAL TIPO FRANKLIN A 4m DE ALTURA DA ESTRUTURA.

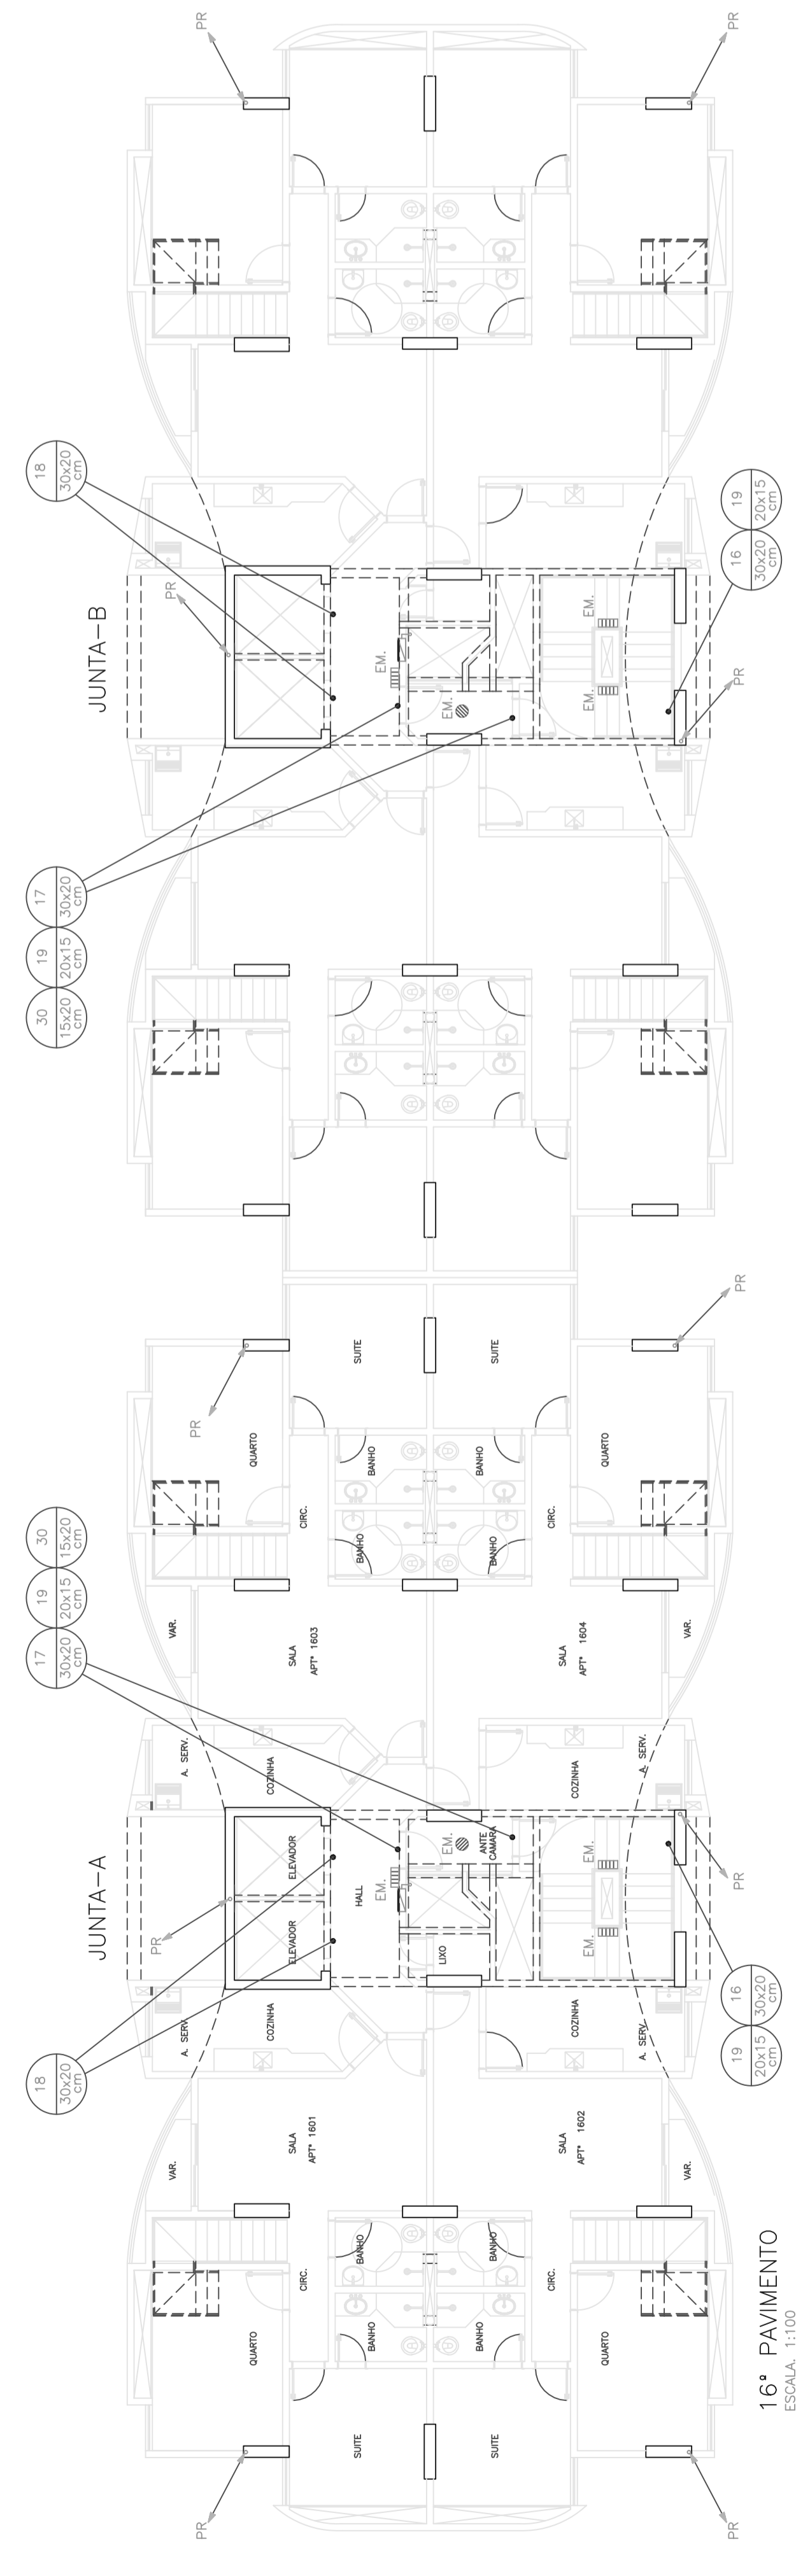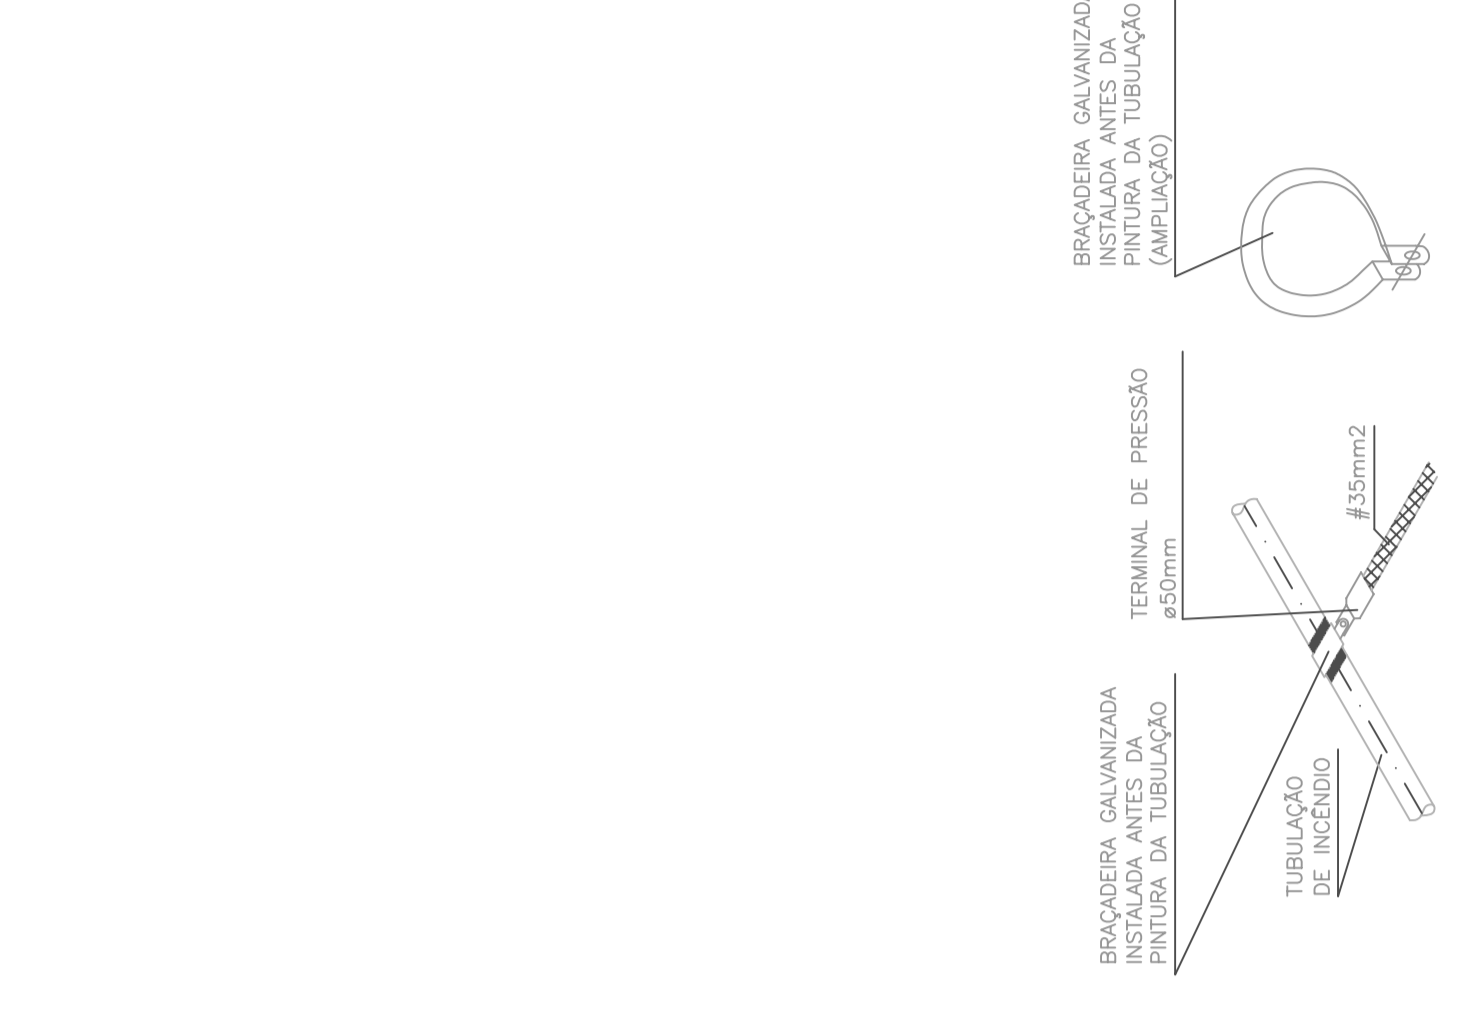


DETALHE DO ATERRAMENTO DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO SEM ESCALA

DETALHE DA PLATIBANDA SEM ESCALA

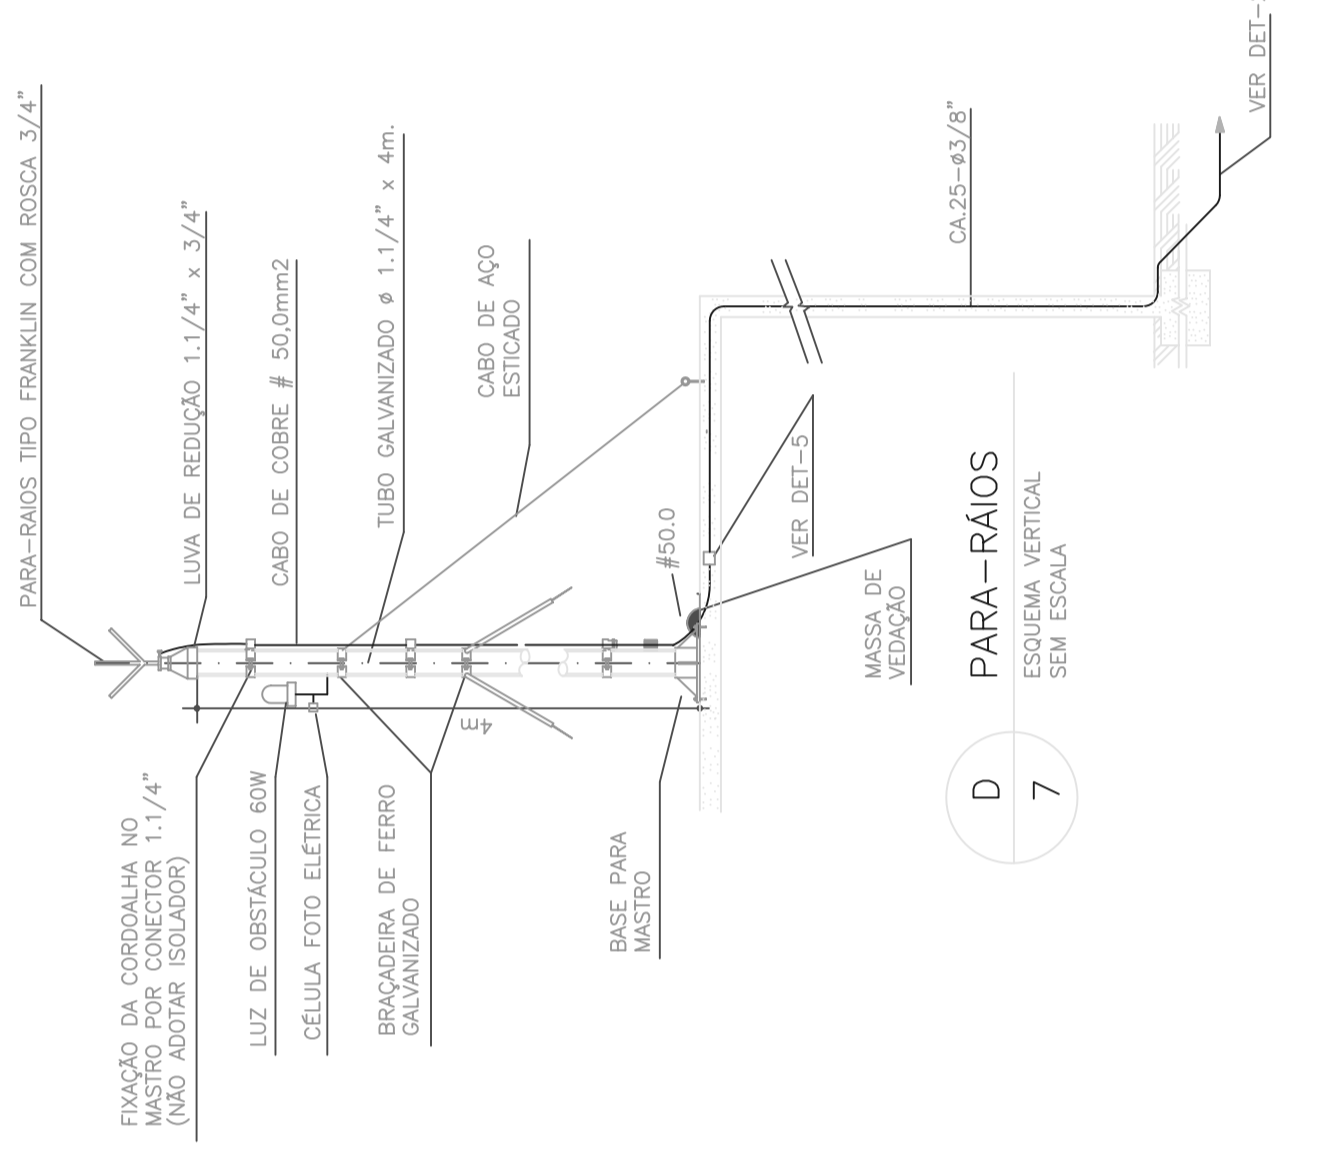

PREVISÃO P/ ATERRAMENTO DO MASTRO DE ANTENA-TV / ESCADA DE MARINHEIRO SEM ESCALA

PARA-RAIOS SÍMBOLO VERTICAL SEM ESCALA

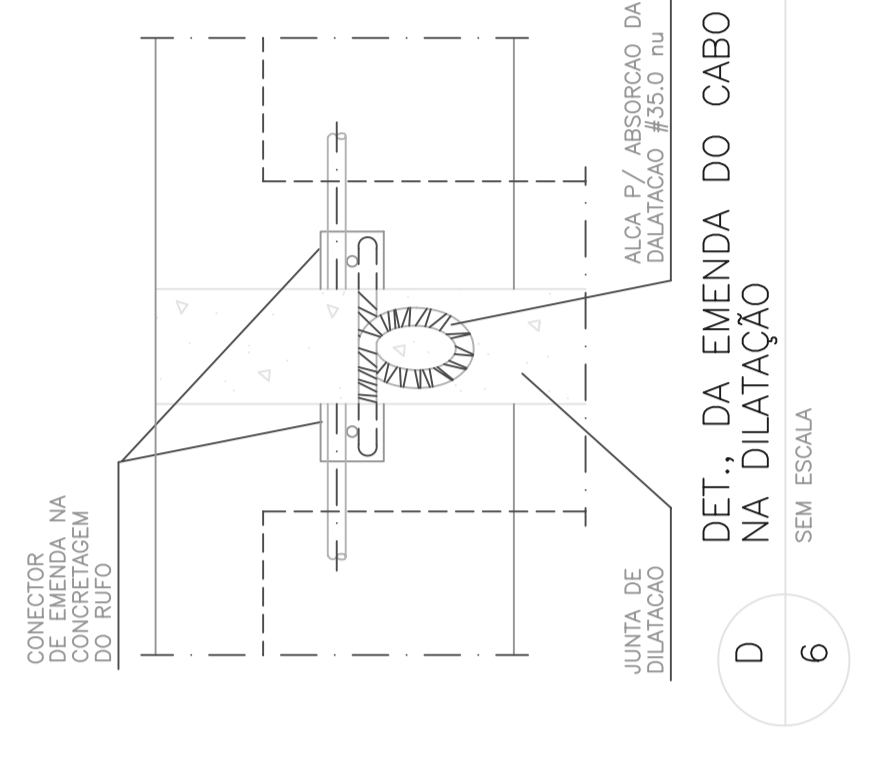

DETALHE PARA EMENDA CA-25 / CORDOALHA SEM ESCALA

LEGENDA: SPDA

- CORDOALHA DE COBRE ENTERRADA
- - - CA-25x3/8" NO RISO / LAJE e PAREDEIRA
- ⊕ ATERRAMENTO: HASTE COPPERWELD 2,07x2,00m
- CONECTOR DE EMENDA
- SOBRE
- DESEJE
- SOBRE + DESEJE
- PR - INDICAÇÃO DE RESCISA DO SPDA

PROJETO ELABORADO CONFORME A NBR 5419/01

EMISSÃO - 2. REVISÃO GERAL / ENTREGA DO PROJETO	06/11/05
OUT. / OS	EMISSÃO - 1
DATA	OBSERVAÇÕES

martins
 PROJETOS DE INSTALAÇÕES
 2º, 1º SUBSÍDIO, RUAIS, SETIMES e LERENDA DE SINALIZAÇÃO e ILUMINAÇÃO
 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, 100º

PROFESSOR	CRS Nº 50470200/G-3P
AUTOR DO PROJETO	CRS Nº 50470200/G-3P
RESP. TÉCNICO	CRS Nº
BOMBEIROS	CRS Nº
BOMBEIROS	BOMBEIROS

BRASILIA - DF	FOLHA N.	PR - 2/2
LAFANI	PROJETO DE INSTALAÇÕES:	PARA RAIOS - SPDA, SINALIZAÇÃO e ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA:
1º ao 16º PAV., TERRAÇO, COBERTURA	ESCALA: 1:100	ESCALA: 1:100