
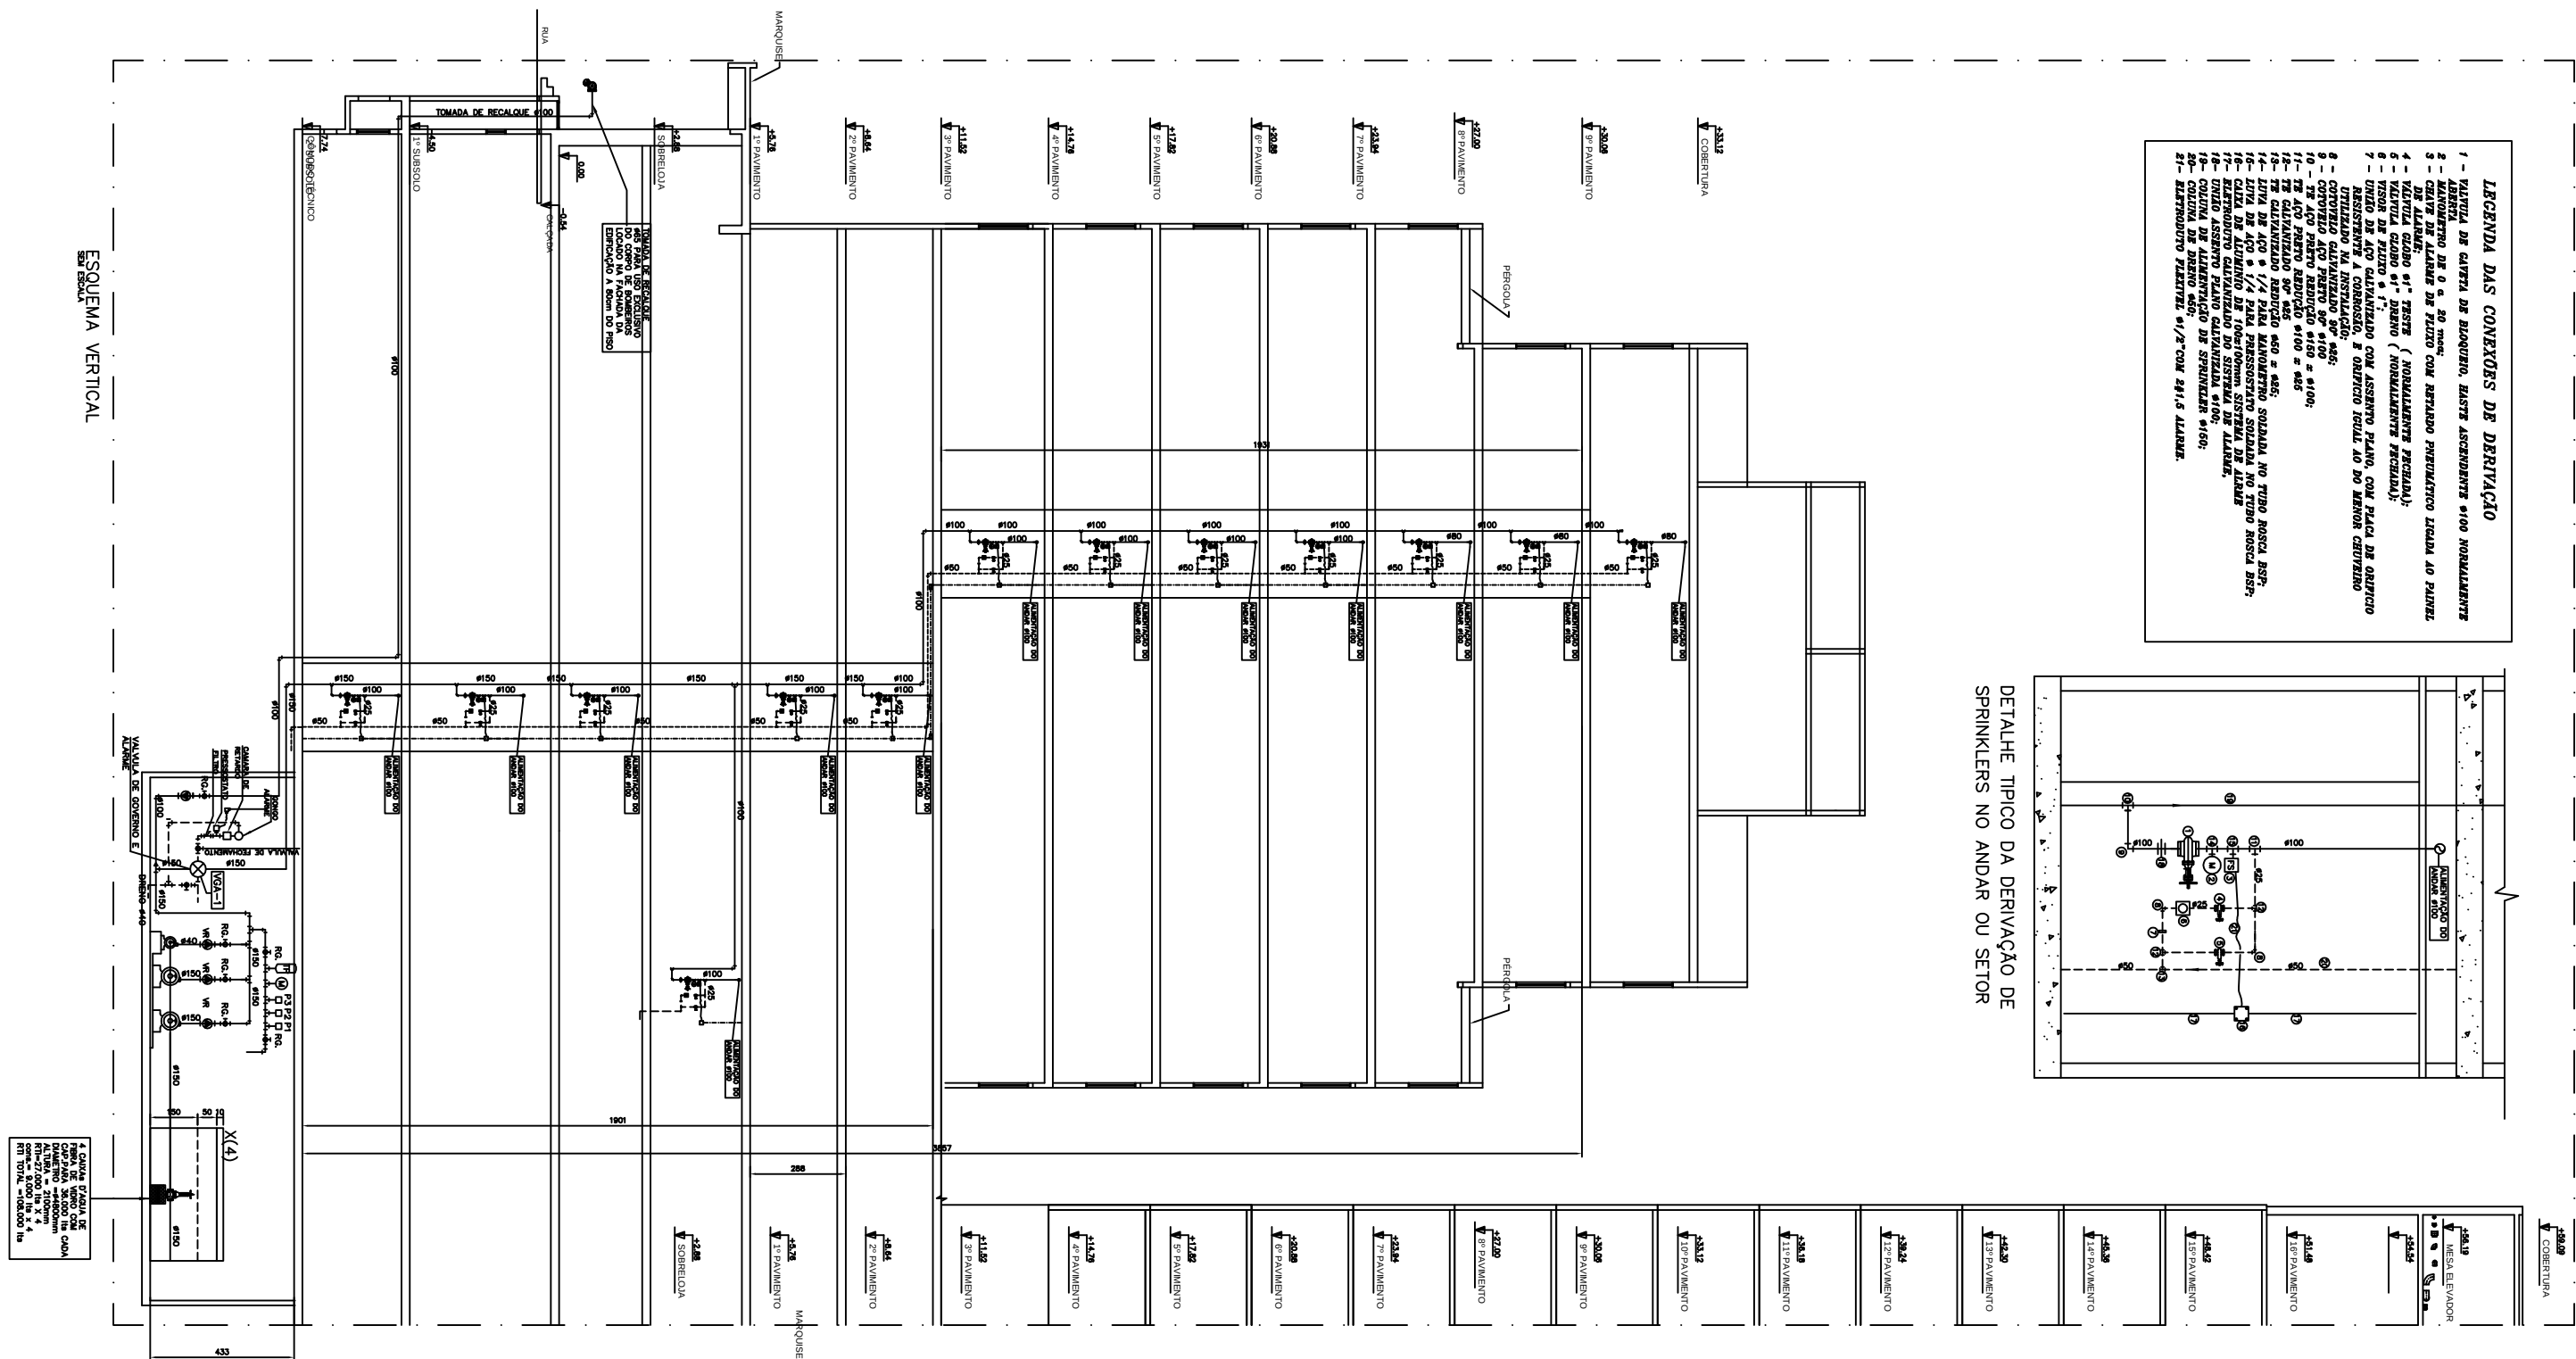
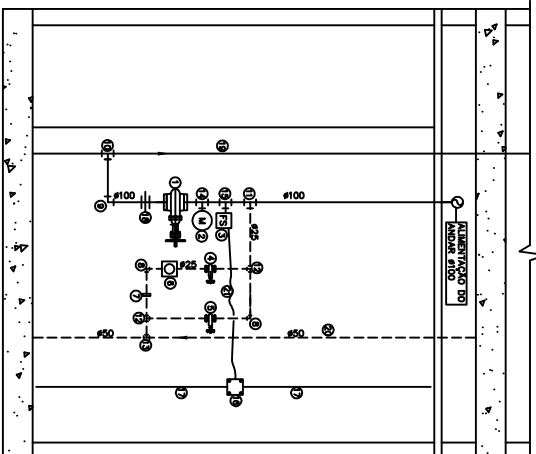
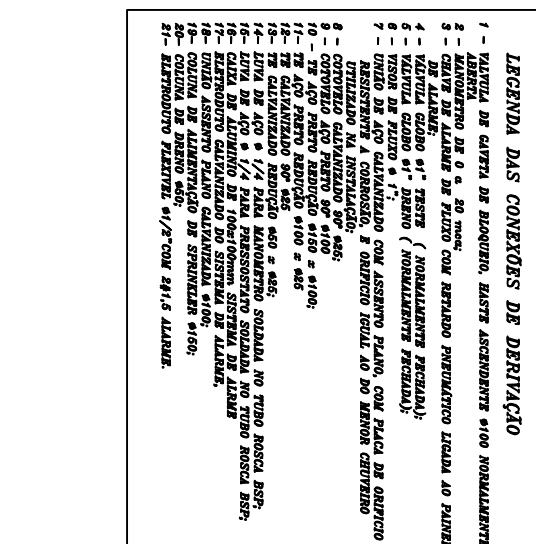
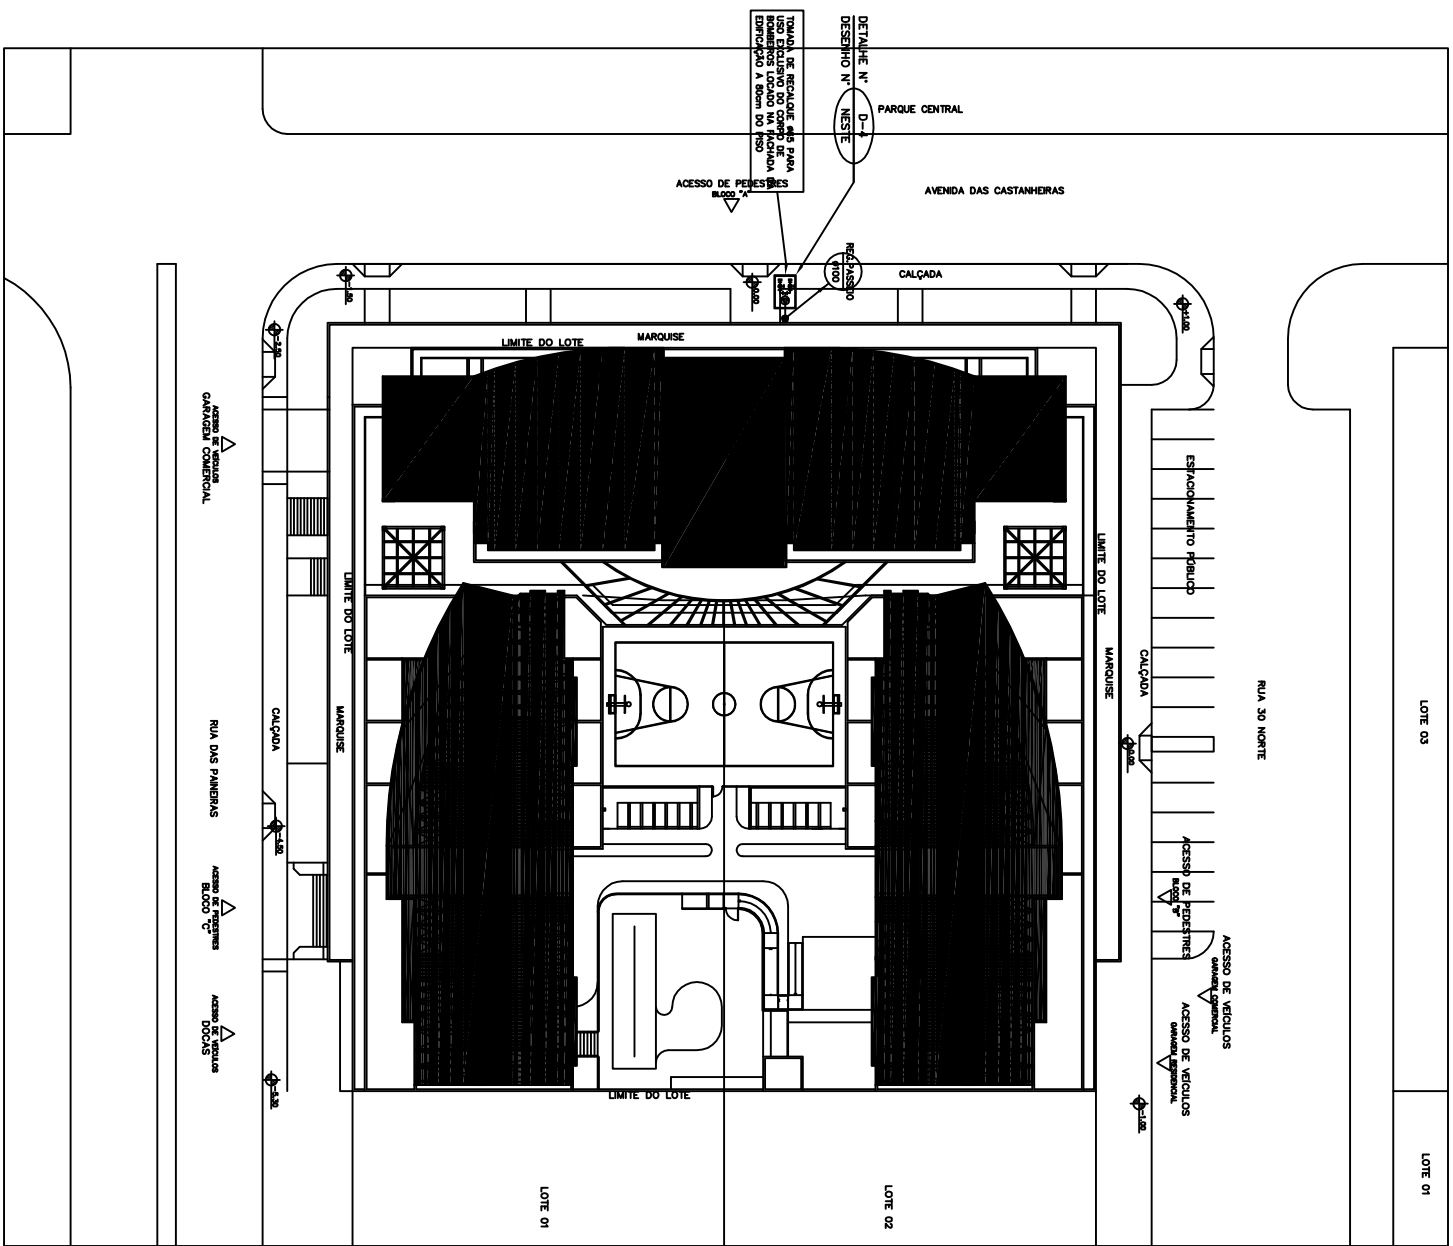


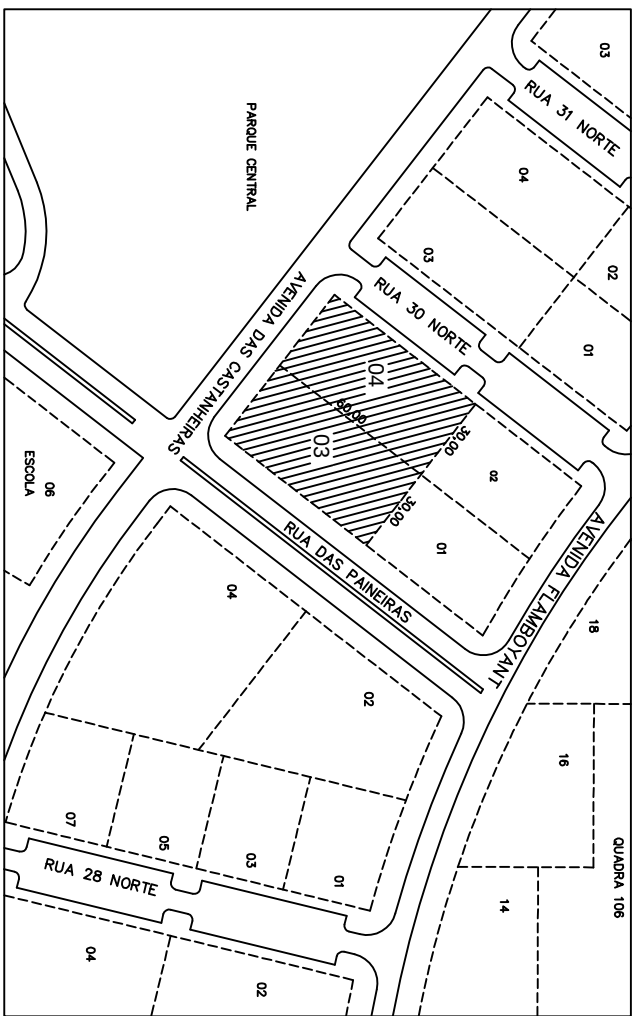



NOTAS SOBRE SISTEMA DE SPRINKLERS

[illegible]

VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME Ø150 INSTALADA NA CASA
DE BOMBAS ATENDE A TODOS OS PAVIMENTOS

DATE	THANKS	NAME	ADDRESS
11/1	11/1	11/1	11/1
11/2	11/2	11/2	11/2
11/3	11/3	11/3	11/3
11/4	11/4	11/4	11/4
11/5	11/5	11/5	11/5
11/6	11/6	11/6	11/6
11/7	11/7	11/7	11/7
11/8	11/8	11/8	11/8
11/9	11/9	11/9	11/9
11/10	11/10	11/10	11/10
11/11	11/11	11/11	11/11
11/12	11/12	11/12	11/12
11/13	11/13	11/13	11/13
11/14	11/14	11/14	11/14
11/15	11/15	11/15	11/15
11/16	11/16	11/16	11/16
11/17	11/17	11/17	11/17
11/18	11/18	11/18	11/18
11/19	11/19	11/19	11/19
11/20	11/20	11/20	11/20
11/21	11/21	11/21	11/21
11/22	11/22	11/22	11/22
11/23	11/23	11/23	11/23
11/24	11/24	11/24	11/24
11/25	11/25	11/25	11/25
11/26	11/26	11/26	11/26
11/27	11/27	11/27	11/27
11/28	11/28	11/28	11/28
11/29	11/29	11/29	11/29
11/30	11/30	11/30	11/30
12/1	12/1	12/1	12/1
12/2	12/2	12/2	12/2
12/3	12/3	12/3	12/3
12/4	12/4	12/4	12/4
12/5	12/5	12/5	12/5
12/6	12/6	12/6	12/6
12/7	12/7	12/7	12/7
12/8	12/8	12/8	12/8
12/9	12/9	12/9	12/9
12/10	12/10	12/10	12/10
12/11	12/11	12/11	12/11
12/12	12/12	12/12	12/12
12/13	12/13	12/13	12/13
12/14	12/14	12/14	12/14
12/15	12/15	12/15	12/15
12/16	12/16	12/16	12/16
12/17	12/17	12/17	12/17
12/18	12/18	12/18	12/18
12/19	12/19	12/19	12/19
12/20	12/20	12/20	12/20
12/21	12/21	12/21	12/21
12/22	12/22	12/22	12/22
12/23	12/23	12/23	12/23
12/24	12/24	12/24	12/24
12/25	12/25	12/25	12/25
12/26	12/26	12/26	12/26
12/27	12/27	12/27	12/27
12/28	12/28	12/28	12/28
12/29	12/29	12/29	12/29
12/30	12/30	12/30	12/30
12/31	12/31	12/31	12/31

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE SUPORTES (EM METROS) NBR-10897								
DIÂMETRO NOMINAL	25	32	40	50	65	80	90	100
DIÂMETRO DE APOIO DESENVOLVIDO DE ACORDO COM O NÍVEL DE CARGA	3,65	3,65	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
TIPO DE APOIO DESENVOLVIDO DE ACORDO COM O NÍVEL DE CARGA	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	N/A	N/A	N/A
TIPO DE CORDÃO	2,65	2,65	3,05	3,05	3,65	3,65	4,60	4,60
TYPE	L80	L205	L215	L245	L275	L305	N/A	N/A

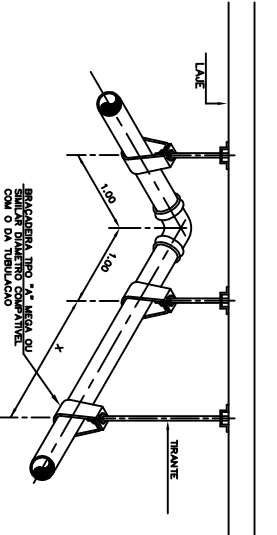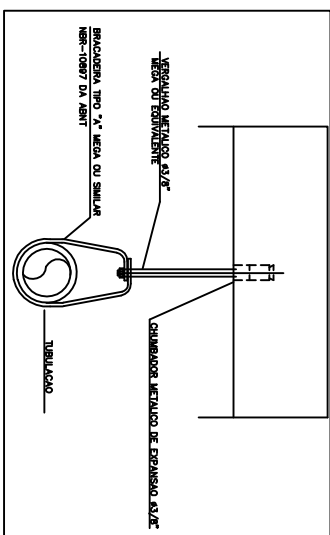

LEGENDA

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	TUBULAÇÃO DE SPRINKLER NO TETO (AVANTAGE OU SOBRE O TETO)
	TUBULAÇÃO DE DETECÇÃO E ALARME
	REGISTRO DE FUMEAÇA
	UNIDÃO
	VALVULA DE CORTIMO E ALARME
	VALVULA DE RETENÇÃO
	CONJUNTO MOTO-BOMBA
	VALVULA DE PE COM CORTO
	TANQUE DE PRESSAO
	MANOMETRO
	PRESSOSTATICO
	VISION
	FLOW-SWITCH
	REGISTRO DE COLUNA (C) - DESCONTINUAÇÃO DA COLUNA, SE DIAMETRO DA COLUNA É MENOR DO QUE O DIAMETRO DA COLUNA DE SPRINKLER
	BRAÇO DE SPRINKLER ATRÁS DO BRONZE COM CÂMERA TIPO: "VENTILANT"
	(PARA BRONZE) TEMPERATURA EM C, DIAMETRO NO TUBO DIAMETRO (EM POL) TEMPERATURA EM C, DIAMETRO NO TUBO
	ALARME DE SPRINKLER
	ALARME DE SPRINKLER
	TUBULAÇÃO QUE CORRE A PARTIR DO ALARME
	TE DE 90° SEM SALTA PARA CIMA COM ALARME DE 90°
	TE DE 90° COM SALTA PARA CIMA COM ALARME DE 90°
	REGISTRO DE PASSADO P/ SPRINKLER
	ABRIR DE EXPANSÃO MENCIONA TIPO DE

NOTAS

- 1- SUPERFÍCIE DO BARRAMENTO DE BARRILETES
- 2- BARRILETES
- 3- BARRILETES DE CUMETAS
- 4- BARRILETES DE CUMETAS
- 5- BARRILETES DE CUMETAS
- 6- BARRILETES DE CUMETAS
- 7- BARRILETES DE CUMETAS
- 8- BARRILETES DE CUMETAS
- 9- BARRILETES DE CUMETAS
- 10- BARRILETES DE CUMETAS
- 11- BARRILETES DE CUMETAS
- 12- BARRILETES DE CUMETAS
- 13- BARRILETES DE CUMETAS
- 14- BARRILETES DE CUMETAS
- 15- BARRILETES DE CUMETAS
- 16- BARRILETES DE CUMETAS
- 17- BARRILETES DE CUMETAS
- 18- BARRILETES DE CUMETAS
- 19- BARRILETES DE CUMETAS
- 20- BARRILETES DE CUMETAS
- 21- BARRILETES DE CUMETAS
- 22- BARRILETES DE CUMETAS
- 23- BARRILETES DE CUMETAS
- 24- BARRILETES DE CUMETAS
- 25- BARRILETES DE CUMETAS
- 26- BARRILETES DE CUMETAS
- 27- BARRILETES DE CUMETAS
- 28- BARRILETES DE CUMETAS
- 29- BARRILETES DE CUMETAS
- 30- BARRILETES DE CUMETAS
- 31- BARRILETES DE CUMETAS
- 32- BARRILETES DE CUMETAS
- 33- BARRILETES DE CUMETAS
- 34- BARRILETES DE CUMETAS
- 35- BARRILETES DE CUMETAS
- 36- BARRILETES DE CUMETAS
- 37- BARRILETES DE CUMETAS
- 38- BARRILETES DE CUMETAS
- 39- BARRILETES DE CUMETAS
- 40- BARRILETES DE CUMETAS
- 41- BARRILETES DE CUMETAS
- 42- BARRILETES DE CUMETAS
- 43- BARRILETES DE CUMETAS
- 44- BARRILETES DE CUMETAS
- 45- BARRILETES DE CUMETAS
- 46- BARRILETES DE CUMETAS
- 47- BARRILETES DE CUMETAS
- 48- BARRILETES DE CUMETAS
- 49- BARRILETES DE CUMETAS
- 50- BARRILETES DE CUMETAS
- 51- BARRILETES DE CUMETAS
- 52- BARRILETES DE CUMETAS
- 53- BARRILETES DE CUMETAS
- 54- BARRILETES DE CUMETAS
- 55- BARRILETES DE CUMETAS
- 56- BARRILETES DE CUMETAS
- 57- BARRILETES DE CUMETAS
- 58- BARRILETES DE CUMETAS
- 59- BARRILETES DE CUMETAS
- 60- BARRILETES DE CUMETAS
- 61- BARRILETES DE CUMETAS
- 62- BARRILETES DE CUMETAS
- 63- BARRILETES DE CUMETAS
- 64- BARRILETES DE CUMETAS
- 65- BARRILETES DE CUMETAS
- 66- BARRILETES DE CUMETAS
- 67- BARRILETES DE CUMETAS
- 68- BARRILETES DE CUMETAS
- 69- BARRILETES DE CUMETAS
- 70- BARRILETES DE CUMETAS
- 71- BARRILETES DE CUMETAS
- 72- BARRILETES DE CUMETAS
- 73- BARRILETES DE CUMETAS
- 74- BARRILETES DE CUMETAS
- 75- BARRILETES DE CUMETAS
- 76- BARRILETES DE CUMETAS
- 77- BARRILETES DE CUMETAS
- 78- BARRILETES DE CUMETAS
- 79- BARRILETES DE CUMETAS
- 80- BARRILETES DE CUMETAS
- 81- BARRILETES DE CUMETAS
- 82- BARRILETES DE CUMETAS
- 83- BARRILETES DE CUMETAS
- 84- BARRILETES DE CUMETAS
- 85- BARRILETES DE CUMETAS
- 86- BARRILETES DE CUMETAS
- 87- BARRILETES DE CUMETAS
- 88- BARRILETES DE CUMETAS
- 89- BARRILETES DE CUMETAS
- 90- BARRILETES DE CUMETAS
- 91- BARRILETES DE CUMETAS
- 92- BARRILETES DE CUMETAS
- 93- BARRILETES DE CUMETAS
- 94- BARRILETES DE CUMETAS
- 95- BARRILETES DE CUMETAS
- 96- BARRILETES DE CUMETAS
- 97- BARRILETES DE CUMETAS
- 98- BARRILETES DE CUMETAS
- 99- BARRILETES DE CUMETAS
- 100- BARRILETES DE CUMETAS

TABELA DE CONVERSÕES	
* TITULAÇÃO DE AQO GALVANIZADO/AQO CARBONO cm	EQUIVALENCIA POLIDUAS
15	3/4"
20	1"
25	1 1/4"
30	1 1/2"
40	2"
50	2 1/2"
60	3"
80	4"
100	5"
200	

Nº	DATA	MODIFICAÇÕES	Nº	VISTO
4	12/09/2011	REVISÃO ATENDIMENTO EXIGÊNCIAS DO COMITÊ REVISÃO Nº 004-2013 (EX-NE) ANEXO INTERIOR DA VALULA DE FLUXO DO		
3	30/11/2012	REVISÃO-CONFERÊNCIA NA POTENCIA DA BOMBA DE 40 P.A. 5V		
2	09/11/2012	REVISÃO-ATENDIMENTO ATA DE COMPARTEILHAMENTO		
1	ABR/2012	REVISÃO-REVISÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, UTILIZANDO A ARQUITETURA DE 12/02/12		
0	NOV/2011	EMISSÃO		

N.Taftner Projetos de Instalações Ltda

SETOR:	ABUS CLAMS – BRASIL – DISTRITO FEDERAL
ENDEREÇO:	RUA DAS PINEIRAS – LOTE 03; RUA 20 NORTE – LOTE 04
PROPRIETÁRIO:	GGT INCORPORATION LTDA
AUTOR DO PROJETO:	NUMEROS PROJETOS DE INSTALAÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PORTEIRO 889 ENGENHARIA LTDA

O PROPOSTANTE	
O AUTOR DO PROJETO	CARLA BORG/UF-SP
O RESPONSÁVEL TÉCNICO	CARLA BORG-UF

2009	
------	--

[illegible]